



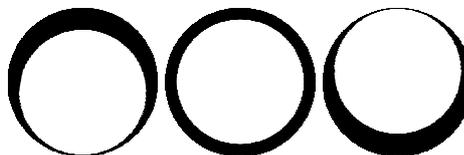


GUIA DE DESBLOQUEIO PARA MOLAS DE CARGA CONSTANTE TIPO APOIO

É preciso seguir os seguintes passos (uma vez realizado o teste hidráulico):

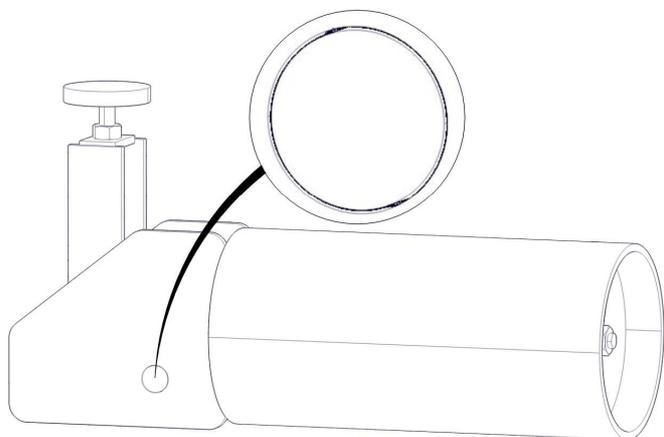


Verificar se a cavilha de fixação está apoiada na parte inferior, superior, ou se está centrada em seu orifício.

Se a cavilha estiver apoiada na parte inferior ou superior, será preciso intervir na porca, enroscando ou desenroscando, até centrar a cavilha.

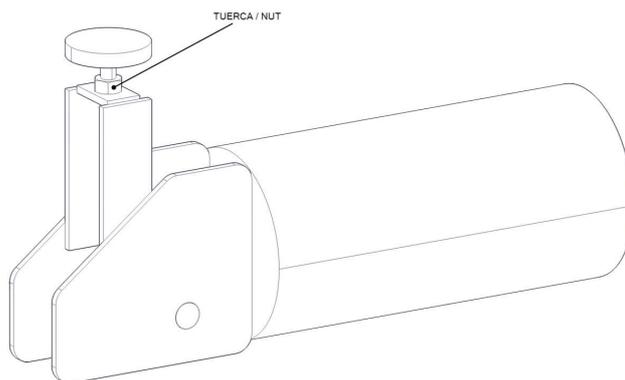

Seguindo estes passos, as cavilhas poderão ser removidas de maneira muito simples, com as mãos.

Se existirem várias molas em uma mesma seção de tubo, deverão ser desbloqueadas primeiro as que suportem a maior carga. Uma vez desbloqueadas todas, é preciso verificar se todas as molas da linha estão na posição de instalação. Caso contrário, é preciso atuar novamente na porca.

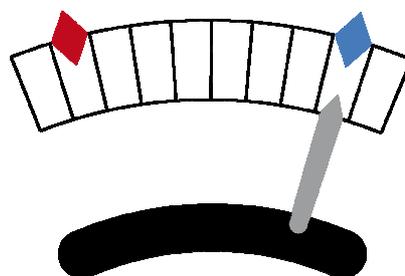

0	09/04/12	INFORMAÇÃO	JCC	JMD
REV.	DATA	EDITADO PARA	DES.	COMP.